


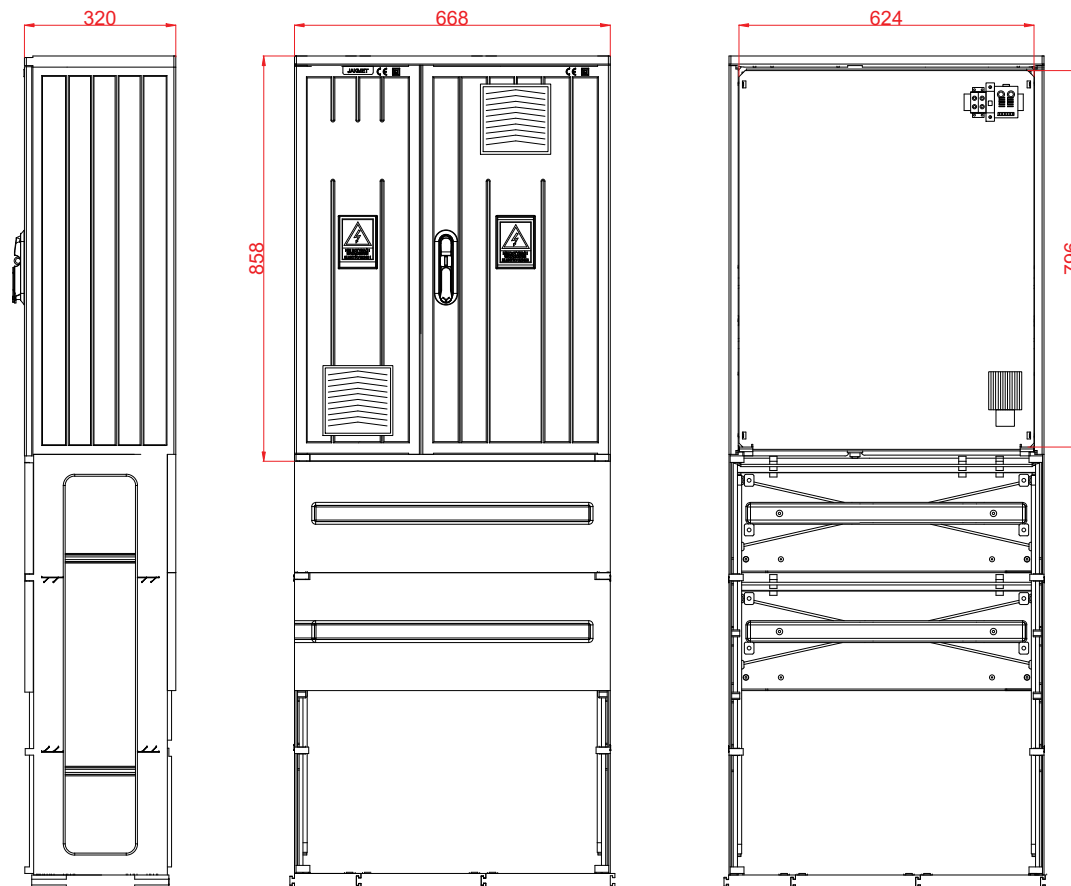

Parametry elektryczne obudowa:

Napięcie znamionowe pracy: 230V/400V

Częstotliwość znamionowa: 50 Hz

Napięcie znamionowe izolacji: 500V

Prąd znamionowy: 630A

Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany (Icw): 20kA

Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany (Ipk): 44kA

Napięcie udarowe wytrzymywane części złączowej: min. 8kV

Napięcie udarowe wytrzymywane części pomiarowej: min. 4kV

Parametry mechaniczne i środowiskowe

Stopień ochrony obudowy: IP44

Stopień ochrony wnętrza: IP2X

Stopień ochrony przed uderzeniami mechanicznymi: IK10

Klasa ochronności izolacji: II

Odporność na żar: 850°C

Temperatura otoczenia: min. -20°C / max. +35°C

Tolerancja wymiarów: ± 5mm

INWESTYCJA / INVESTITION

Obudowa 66x80x32 . SAVLO 35,50. REACTO SILENT , REACTO PRO 10, 15

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Trustinstall Konrad Zwierzchowski

ELEKTRYKA	IMIĘ I NAZWISKO / NAME	NR UPRAWNIEN	PODPIS / SIGNATURE
projektant	mgr inż. Konrad Zwierzchowski	MAP/0041/PWBE/20	Zwierzchowski K.
opracował			
opracował			
sprawdzał			

WIELKOŚĆ PLANU	A4			SKALA	1:16
PAPER SIZE				SCALE	
STADIUM	-			BRANŻA	
NR RYSUNKU		ARKUSZ		DATA	5.2026
DRAWING'S No.		SHEET		DATE	
TYTUŁ RYSUNKU	Elewacja i rozmieszczenie aparatów.				
TITLE OF DRAWING					